


# Schematy węzłów

## Sieć wodociągowa

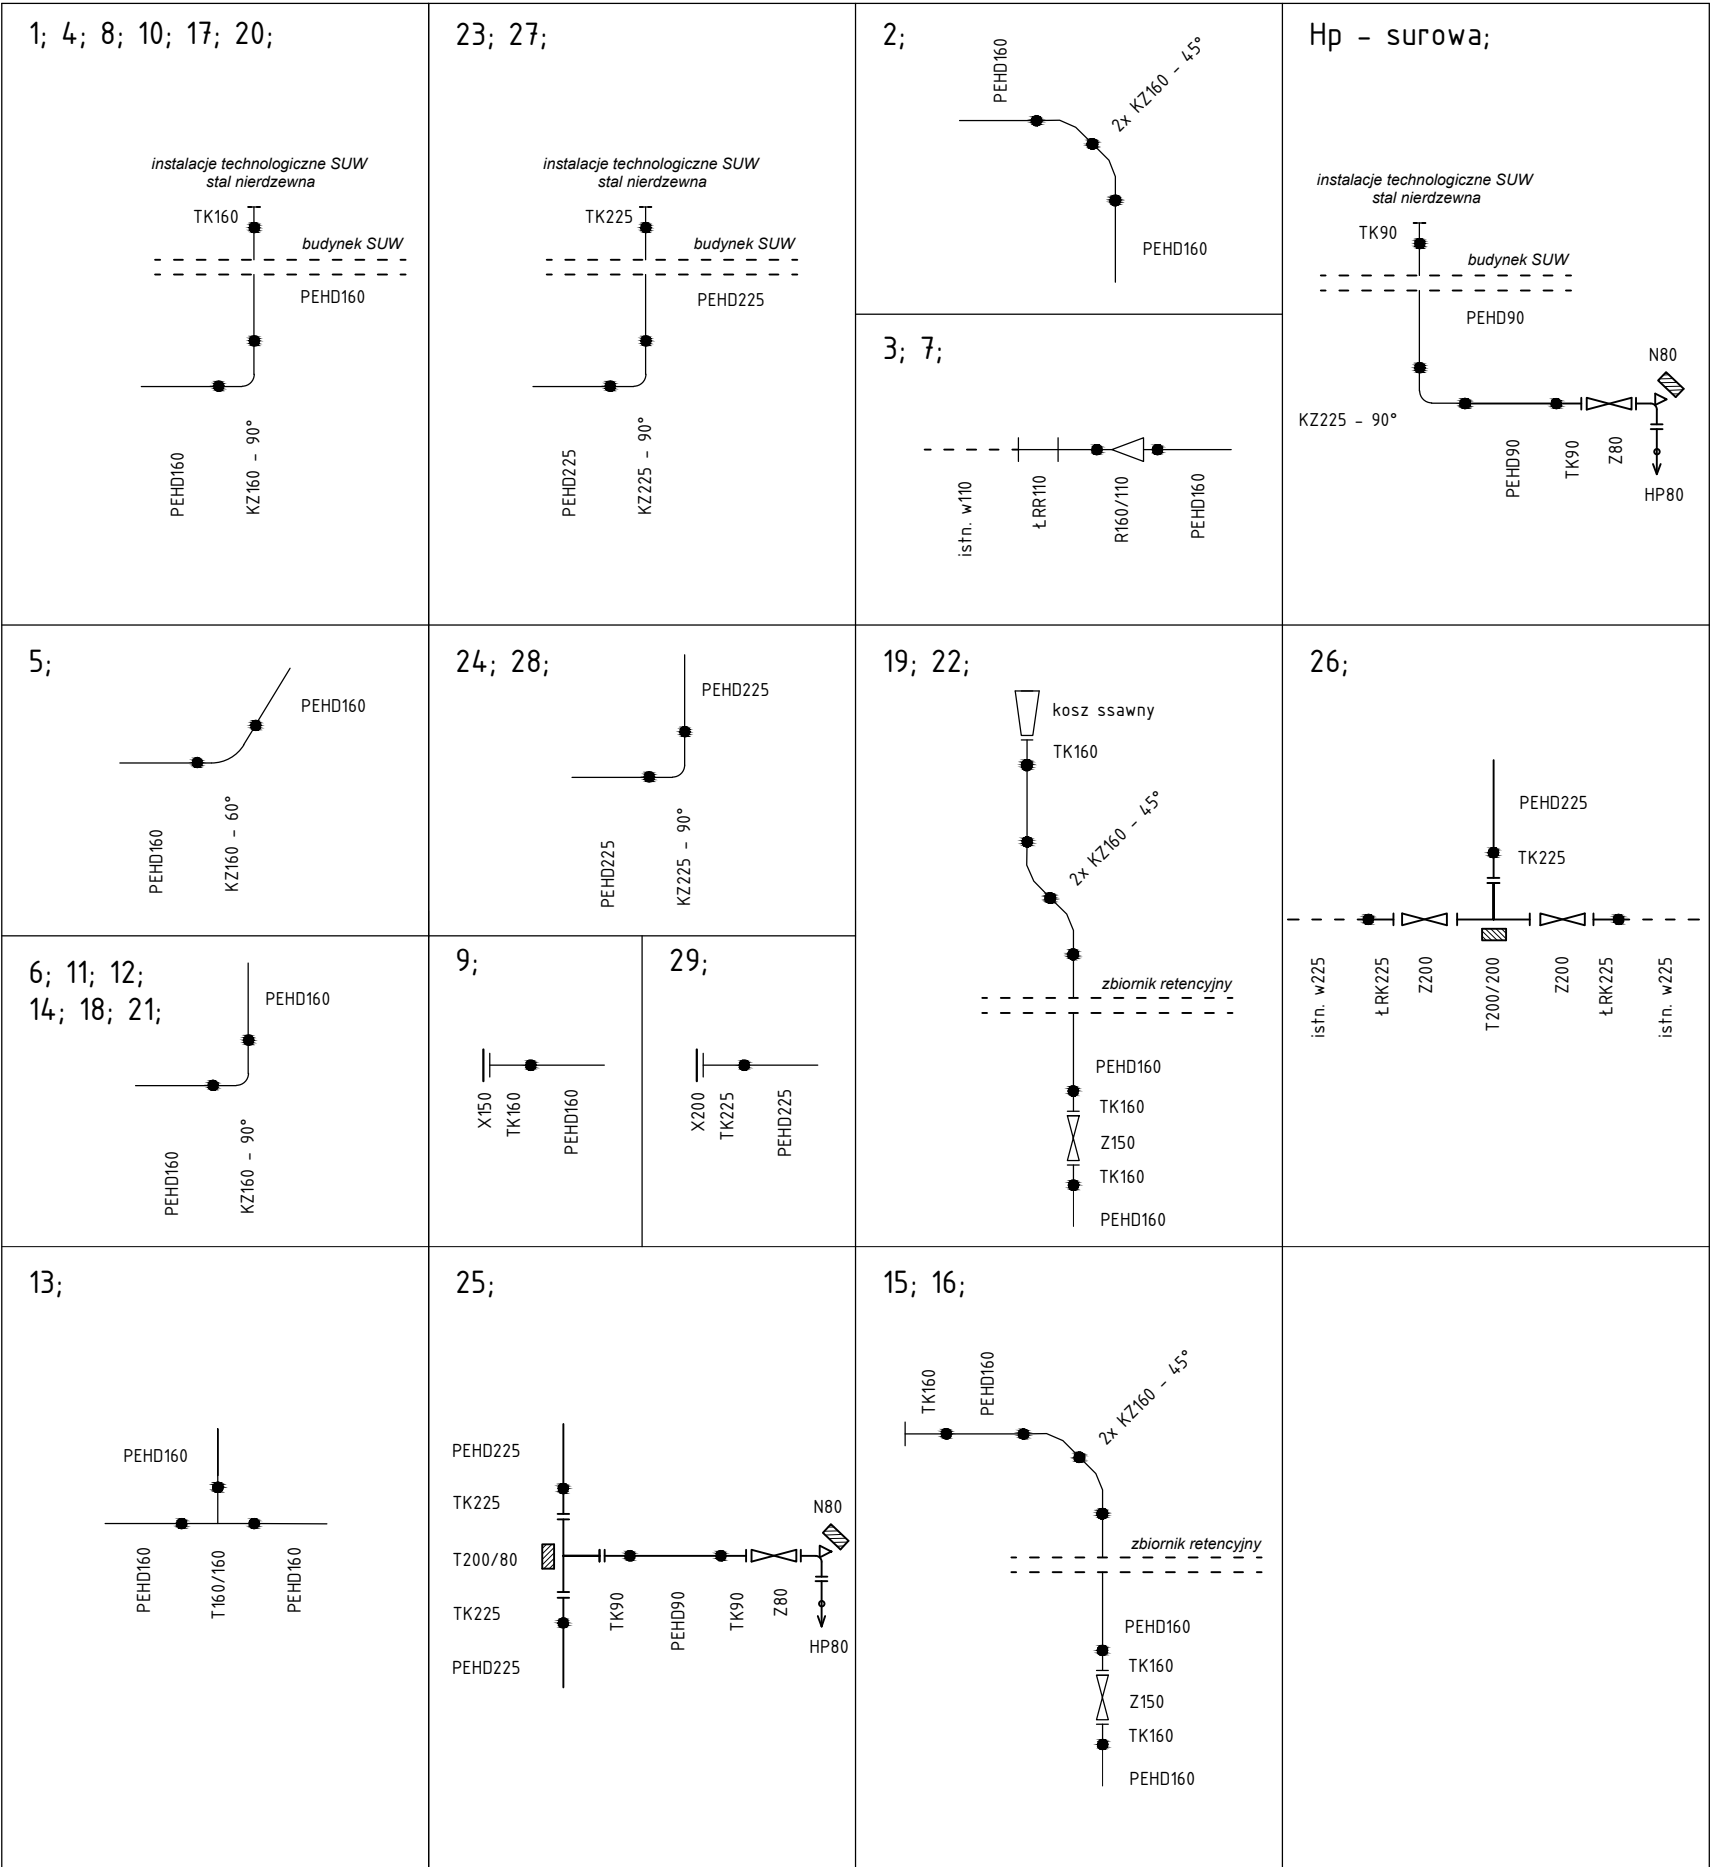

### Zestawienie materiałów

KZ225 - 90°	4 szt.
KZ160 - 90°	12 szt.
KZ160 - 60°	1 szt.
KZ160 - 45°	10 szt.
T160/160	1 szt.
R160/110	2 szt.
TK225	6 szt.
TK160	19 szt.
TK90	4 szt.
X200	1 szt.
X150	1 szt.
Z200	2 szt.
Z150	4 szt.
Z80	2 szt.
Hp80	2 szt.
N80	2 szt.
T200/200 (zeliwo)	1 szt.
T200/80 (zeliwo)	1 szt.
Kosz ssawny DN150	2 szt.
ŁRR110 (rura-rura)	2 szt.
ŁRK225 (rura-kotnierz)	2 szt.

Inwestor Gmina Żelazków Żelazków 138 62-817 Żelazków		
Jednostka projektowa  Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO 62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210 tel/fax 62 767 02 63 www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl	Stadium  PT	
	Skala  ----	
	Data oprac.  Październik 2023r.	
Nazwa obiektu	Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdataniania Wody w m. Pólko	
Adres obiektu	dz. nr 49/1, 49/2, 49/3, obręb 0014 Pólko	
Nazwa rysunku	Schematy węzłów	
Projektant sp. sanitarna	inż. Jarosław Grzelak upr. nr 7131-7132/37/PW/2002	Rys nr.  12
Sprawdzający sp. sanitarna	mgr inż. Marek Matusiak upr. nr WKP/0141/PW05/20	